

Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Ленинградской области  
Юридический адрес: ул. Оборонная д. 51, п. Мурино, Всеволожский р-н,  
Ленинградская область, 188662  
Почтовый адрес: ул. Оборонная д. 51, п. Мурино, Всеволожский р-н,  
Ленинградская область, 188662 тел: 640-05-65  
Отдел надзорной деятельности Тосненского района  
Управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Ленинградской области  
Адрес местонахождения: пр. Ленина, д. 16 «а», г. Тосно, Ленинградская область,  
почтовый индекс 187000, тел: 8 (813-61) 2-21-48  
e-mail: ogpntosno@mail.ru

г. Тосно, пр. Ленина, д. 16 «а»,  
кабинет 6  
(место составления акта)

29 ноября 2017 г.  
(дата составления акта)

11 час. 00 мин.  
(время составления акта)


АКТ ПРОВЕРКИ  
соблюдения требований пожарной безопасности  
№ 2-12-81-110

На основании: распоряжения начальника отдела надзорной деятельности Тосненского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области Быстрова К.Е. от 10 октября 2017 года №2-12-81-110 проведена плановая проверка по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма, д. 10  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) наименование и местонахождение проверяемого объекта защиты)

Наименование правообладателя (ей) объекта защиты:  
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Нурменская средняя общеобразовательная школа имени генерал-майора В.А. Вербицкого», ИНН 4716010078  
(наименование юридического лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, с указанием ИНН и юридического адреса - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:  
“ 15 ” ноября 2017 г. с 10 час. 30 мин. до 12 час. 30 мин. Продолжительность 2 ч.

Общая продолжительность проверки: 1 день / 2 час 00 минут  
(рабочих дней, часов)

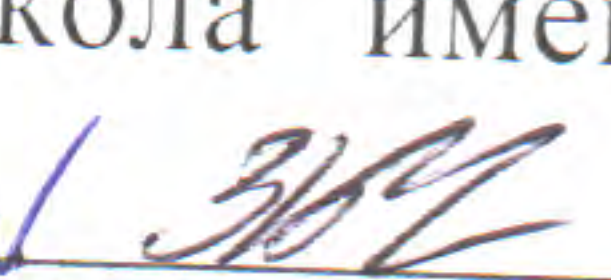С распоряжения о проведении проверки ознакомлен (ы):  
И.О. директора МКОУ «Нурменская средняя общеобразовательная школа имени генерал-майора В.А. Вербицкого» Заничева Н.Б. 26.10.2017 14 час. 15 мин. ✓   
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Лицо(-а), проводившее (-ие) проверку: инспектор отдела надзорной деятельности Тосненского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области Семенов Константин Валерьевич  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)

При проведении проверки присутствовали: И.О. директора МКОУ «Нурменская средняя общеобразовательная школа имени генерал-майора В.А. Вербицкого» Заничева Н.Б.  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного)



В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы правообладателей объекта защиты МКОУ «Нурменская средняя общеобразовательная школа имени генерал-майора В.А. Вербицкого»
- проведено обследование объекта защиты по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма, д. 10

(указывается перечень мероприятий по контролю, проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: не представлены

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)


Представлено охрannое обязательство на объект культурного наследия: не представлено.

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охрannого обязательства, об этом делается соответствующая запись)


Проведен инструктаж о мерах пожарной безопасности с охватом 2 человек.

Нарушений требований пожарной безопасности не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

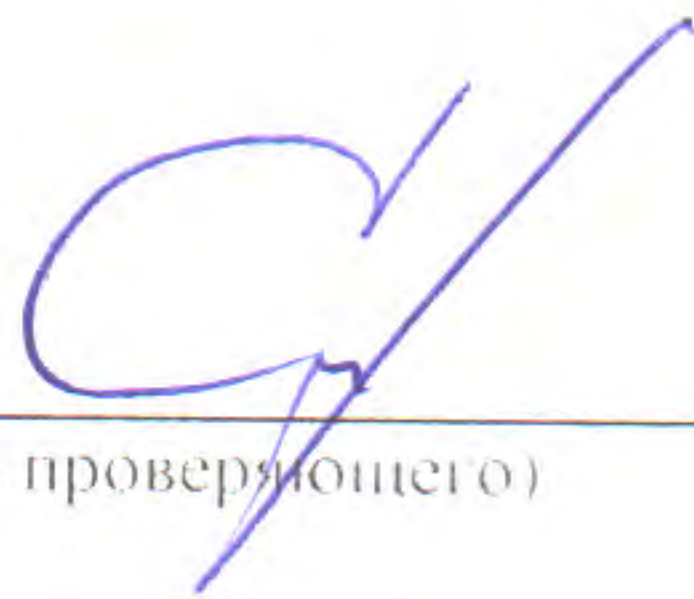

(подпись проверяющего)

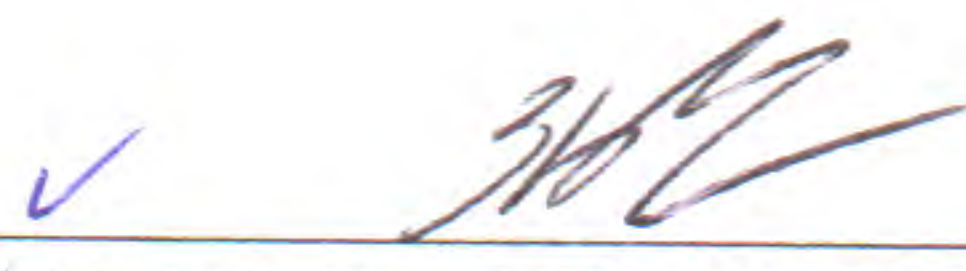

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: не применялось

(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:

1. Расчет по оценке пожарного риска на объекте защиты: отсутствует.
2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: отбор не производился.
3. Протокол (-ы) (заключения) проведенных исследований (испытаний), измерений и экспертиз: не проводились.
4. Фототаблица: не составлялась.
5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности: отсутствуют.
6. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности: не оформлялось.



7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения плановой проверки) не оформлялся.

8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора) не издавался.

9. Другие документы (их копии), характеризующие пожарную опасность проверенного объекта защиты: вх. № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2017 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Инспектор ОНДиПР Тосненского района  
УНДиПР Главного управления МЧС России  
по Ленинградской области  
Семенов Константин Валерьевич  
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

  
(подпись)

С актом проверки ознакомлен, экземпляр акта со всеми приложениями получил:

Засмолов Н.В. З.В.С. исполнитель  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 28 ” 11 20 17 г. З.В.С.  
(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_  
(подпись сотрудника органа ГПН проводившего проверку)